Celsium Spółka z o.o.

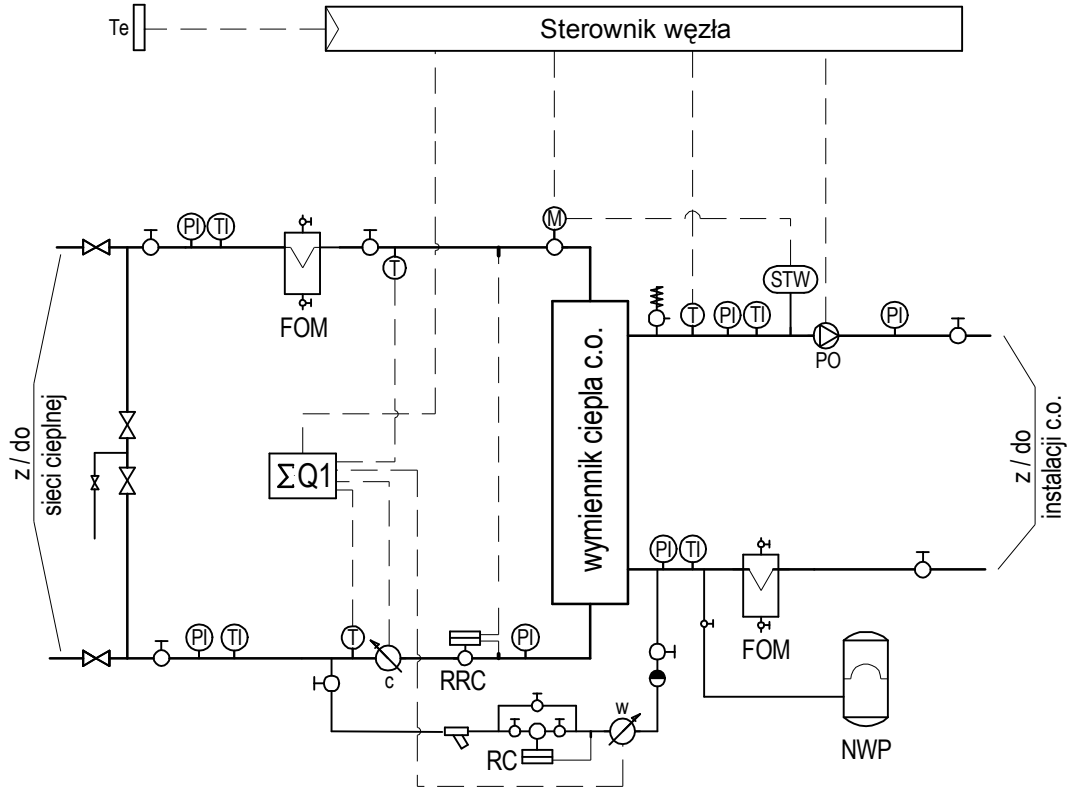

Oznaczenia

FOM	odmulacz z filtrem siatkowym i wkładem magnetycznym (w węzłach do 50 kW filtr siatkowy mufowy)
NWP	naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o.
PO	pompa obiegowa inst. c.o.
RC	reduktor ciśnienia
RRC	regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
c	przetwornik przepływu ciepłomierza
w	wodomierz z nadajnikiem impulsów
Te	czujnik temperatury zewnętrznej

pozostałe oznaczenia symbolowe - wg Polskich Norm

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Węzeł cieplny jednofunkcyjny c.o.
wymagany schemat ideowy