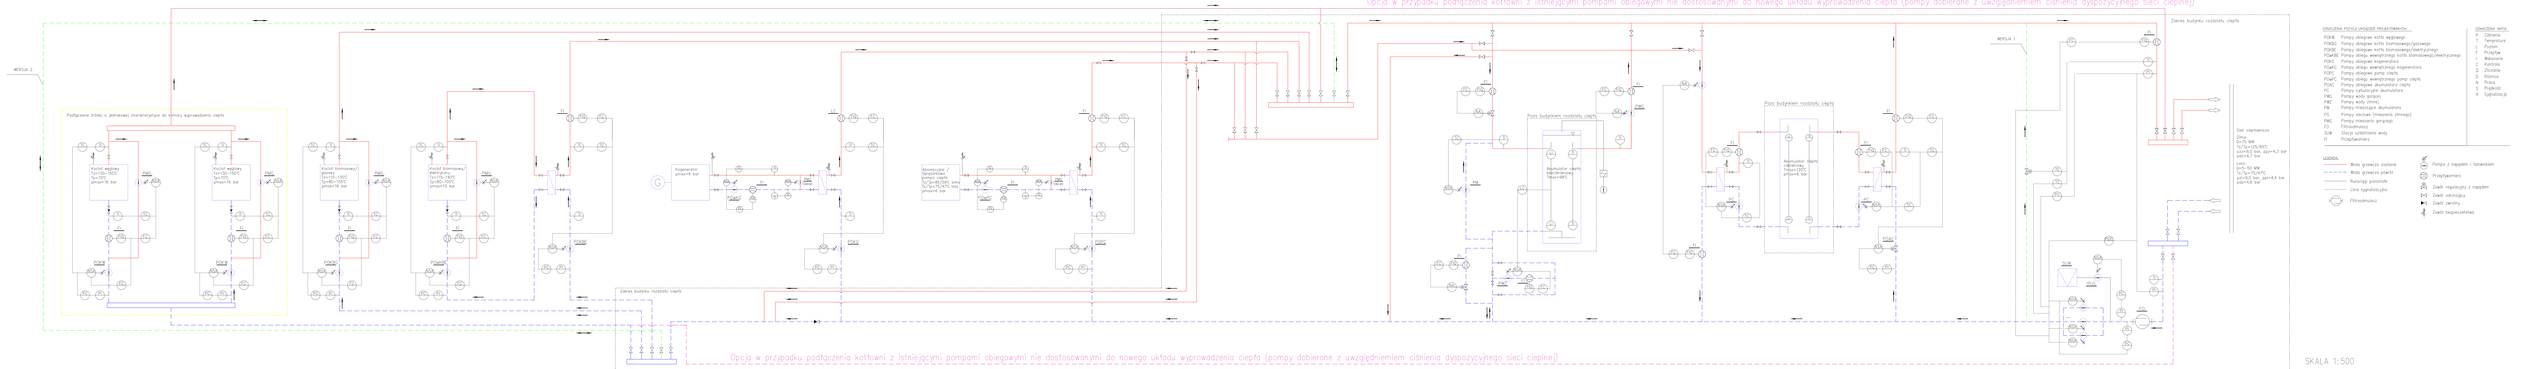

Opcja w przypadku podłączenia kotłowni z istniejącymi pompami obiegowymi nie dostosowanymi do nowego układu wyprowadzenia ciepła (pompy dobierane z uwzględnieniem ciśnienia dyspozycyjnego sieci cieplnej)

Dwa warianty "spinki" zasilania z powrotem sieci.

Podłączenie źródeł o jednakowej charakterystyce do komory wyprowadzenia ciepła